Kotłownie małej i średniej mocy - MD-1.Z, MAG-3

Konfiguracja systemu detekcji:
- moduł alarmowy MD-1.Z,
- detektor DEX-12/N (metan) lub DEX-15/N (propan-butan),
- zawór MAG-3,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach).
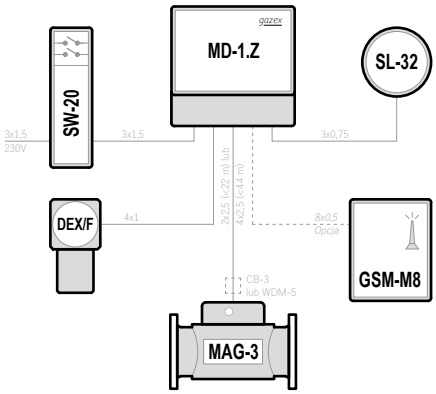
UWAGA: Długość przewodu łączącego zawór MAG-3 z modułem alarmowym MD-1.Z nie może przekroczyć 44 m (dla przewodu 2x2x2,5 mm^2).